



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00511.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 02 Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy Cấp nước Phú Mỹ  
Ngày lấy mẫu : 6/5/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 06/05/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	06/05/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	06/05/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	06/05/2024
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	15/05/2024
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,46	6,0 - 8,5	06/05/2024
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	06/05/2024
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	06/05/2024
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,31	≤ 2 NTU	06/05/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 16 tháng 05 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

GIÁM ĐỐC

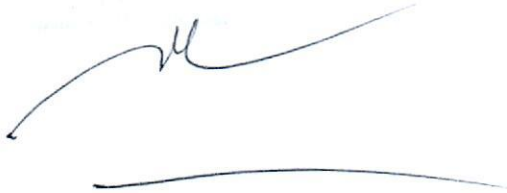

**Nguyễn Liêm Hiếu**



**Hà Văn Thanh**